

図面2-8 「パークゴルフ場管理棟建物配線図」

照明器具姿図

A221	H1320W×1	FR010-221PH	B221	H1320W×1	FR010-221PH	C222	FR010-221PH	FR010-221PH								
A222	H1320W×2	FR010-222PH	B222	H1320W×2	FR010-222PH	C223	FR010-222PH	FR010-222PH								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>仕様</th> <th>数量</th> <th>設置場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明器具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									種類	仕様	数量	設置場所	照明器具			
種類	仕様	数量	設置場所													
照明器具																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>仕様</th> <th>数量</th> <th>設置場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明器具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									品名	仕様	数量	設置場所	照明器具			
品名	仕様	数量	設置場所													
照明器具																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>仕様</th> <th>数量</th> <th>設置場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>照明器具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									品名	仕様	数量	設置場所	照明器具			
品名	仕様	数量	設置場所													
照明器具																


注記

- 図中特記なき配線サイズは下記とする。


EM-EF2 0-2C (天井内) 又は PF (16)
EM-EF1 6-2C (天井内) 又は PF (16)
EM-EF1 6-2C×2 (天井内) 又は PF (22)
EM-EF2 0-3C (天井内) 又は PF (22)
EM-EF1 6-3C (天井内) 又は PF (16)
EM-IE 2.0×2 PF (16)
EM-IE 2.0×2.1.6 PF (16)
EM-IE 1.6×4 PF (16)
EM-IE 1.6×3 PF (16)
EM-IE 1.6×2 PF (16)
- 図中配線器具仕様は下記とする。

△	人感センサー、照明、換気扇用 (タイマー機能付)
---	--------------------------

※ スイッチ等の立ち上がりは、配管にて確認の事

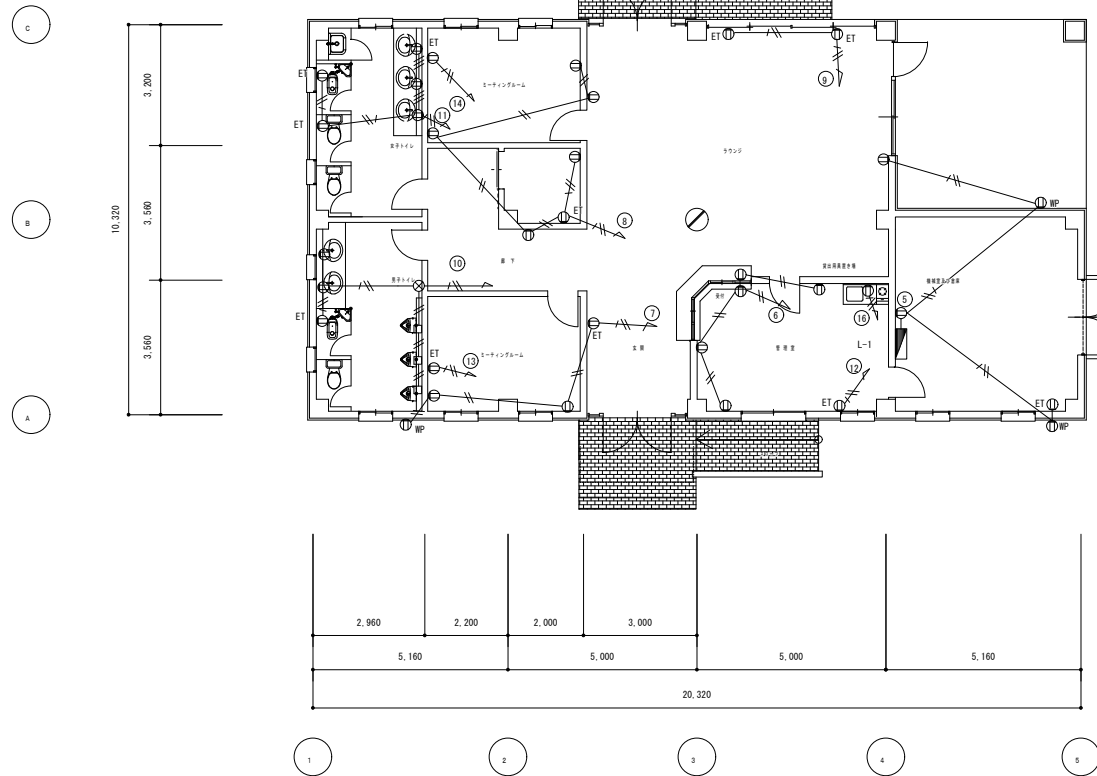

コンセント配線図 S=1:100

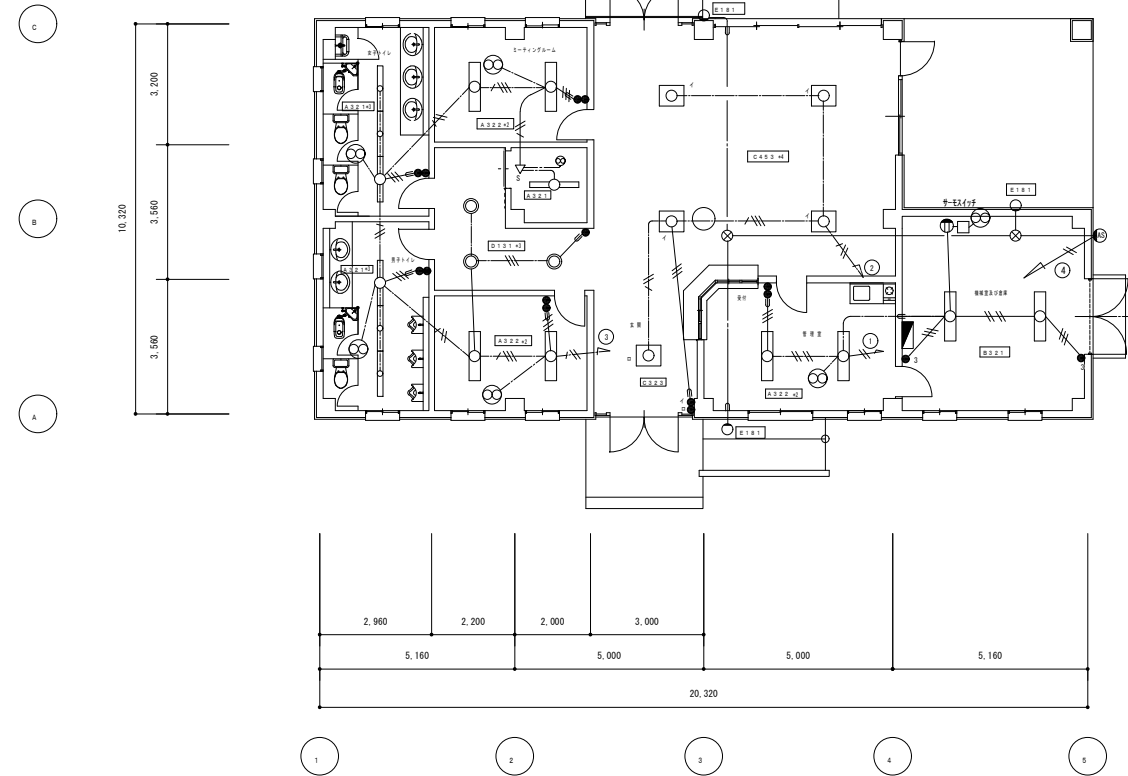

電灯配線図 S=1:100