


図面2-10 「パークゴルフ場管理棟衛生換気設備図」

器具表

名称	参考主要部材型番	合計
洋風便器	腰掛式タンク密結型 (サイフォン) CS20BP#NG2, SH30BA#NG2, TCF781#NG2,YH52	3
多目的大便器	タンク密結型 (サイフォンセット) CS20AB, SH30BA, TCF4121V81, T114CL1, ウォシュレット、リモコン T114CHB YH52	1
和風便器	C37V, S670B, T114CG, YH52他	2
小便器	低リップタイプ UFS800CE, 1 ^φ 100V AB655K他	3
洗濯機パン	PWP800N, PJ2006	1
身体着脱洗面器	自動水栓 L103A, TEL80AX, T7P24R, TL220DAY, T112CP3*2 他	1
身体着脱用鏡	LM530	1
掃除用流し	SK22A, TK22, T37SEP, T23AE20, T9R他	1
水栓柱	60 × 900 T200CSNR13	2


機器表

記号	機器名称	仕様	電源	容量	台数	設置場所	備考
ACP-1	空気熱源ヒートポンプ	セパレート天井カセット インバーター	1 ^φ 200V		2	ラウンジ	BZYNP63CVR等品
	パッケージ型空気調和機	冷房能力: 6.3kw 消費電力: 冷房 1.91kw					
		暖房能力: 7.1kw 暖房 1.91kw					
ACP-2	ルームエアコン	壁掛 91%対応付 インバーター	1 ^φ 100V		2	ミーティングルーム	AN25CS8-W等品
		冷房能力: 2.5kw 消費電力: 冷房 480w					
		暖房能力: 3.4kw 暖房 575w					
ACP-3	ルームエアコン	壁掛 インバーター	1 ^φ 100V		1	管理人家	AN25CS8-W等品
		冷房能力: 2.8kw 消費電力: 冷房 475w					
		暖房能力: 4.0kw 暖房 680w					
		※新冷媒 ※室内・室外機振り配線。リモコンスイッチ迄の配管・配線は本工事とする。					
FE-1	天井埋込換気扇	風量 570m ³ /h	1 ^φ 100V		2	男子・女子便所	W-2126等品
		付属品: リモコンスイッチ 2P44深型7-1'					
FE-2	天井埋込換気扇	風量 206m ³ /h	1 ^φ 100V		3	管理人家3-1070-1	W-1525等品
		付属品: リモコンスイッチ 2P44深型7-1'					暖房機付 160W消費電力
FE-3	天井埋込換気扇	風量 130m ³ /h	1 ^φ 100V		1	身体着脱所	W-11205等品
		付属品: リモコンスイッチ 2P44深型7-1'					
FE-4	壁付換気扇	20CM サーマスイッチ付 2P44深型7-1'	1 ^φ 100V		1	機械室	

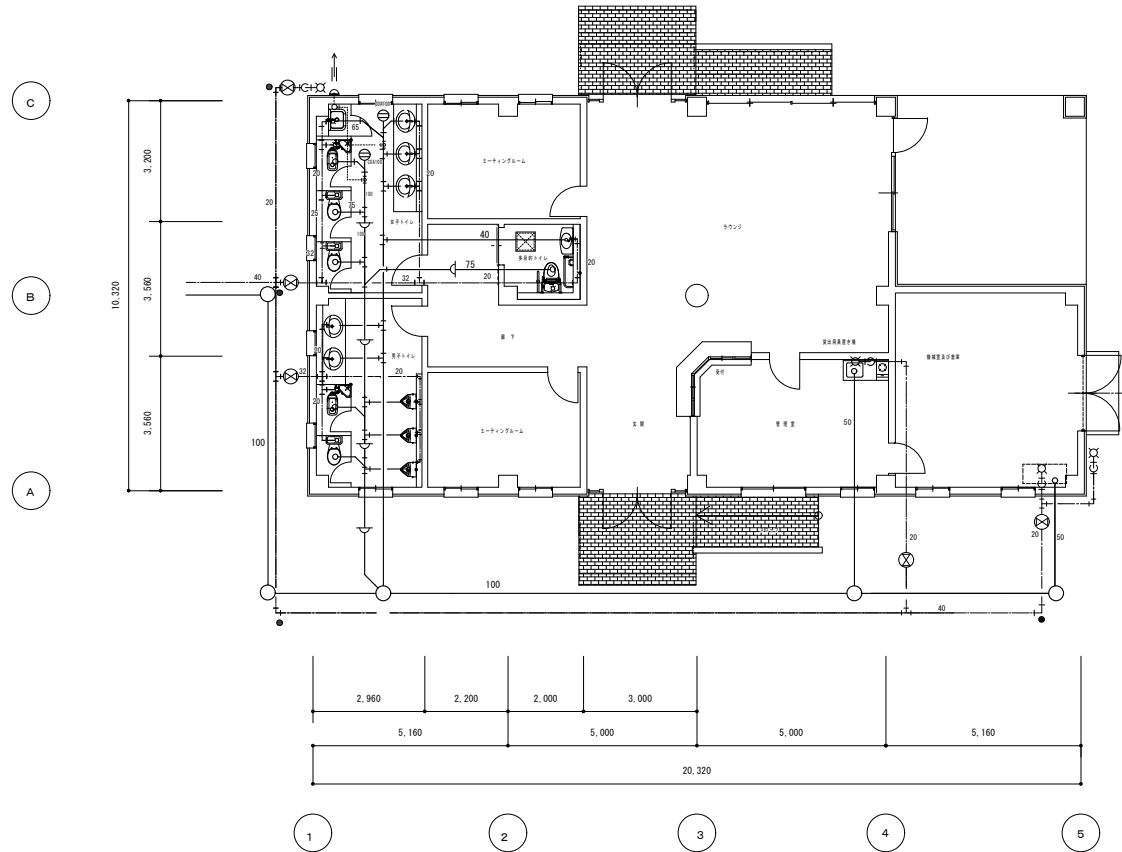

衛生工事 S=1:100

●は、埋設標示柱 (鉄製) を示す。

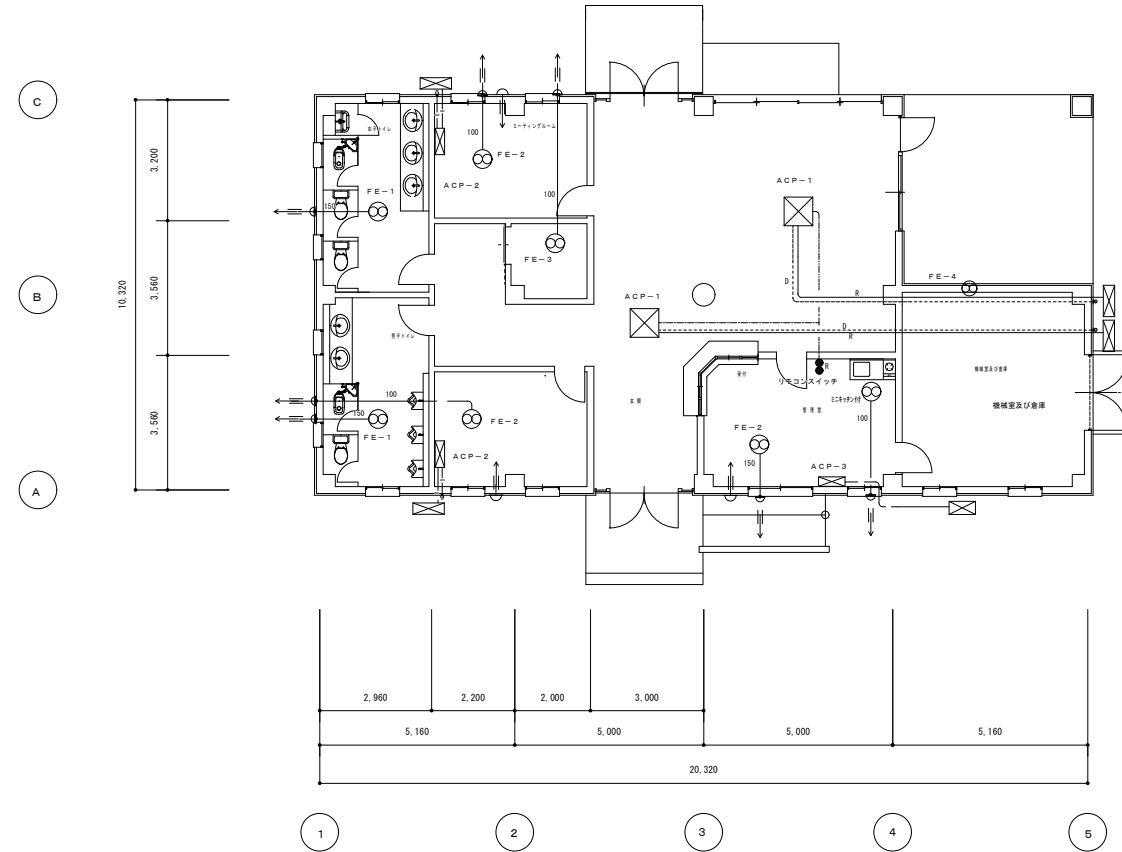

空調工事 S=1:100

凡例

記号	名称	指定配管材	備考
—	給水管	土中埋設: 水通耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (H1VP) 屋内一般: 水通耐衝撃性塩化ビニル管 (SGP-VB)	
—	雑排水管	硬質塩化ビニル管 (VP)	
—	汚水管	硬質塩化ビニル管 (VP)	
—	通気管	硬質塩化ビニル管 (VP)	
—R—	冷媒管	銅製銅管	
—D—	ドレン管	硬質塩化ビニル管 (VP)	
—	玉形弁	JIS 10K 黄銅製、鉛管コア内蔵	